


# CA-64 ADR

## ERWEITERUNGSMODUL ADRESSIERBARER MELDELINIEN

Das Modul dient zum Anschluss adressierbarer Melder an eine **INTEGRA**-Zentrale. Seine Anwendung erleichtert die Verkabelung, besonders in erweiterten Installationen. Der Bus der adressierbaren Melder ist unabhängig vom Erweiterungsmodulbus der Zentrale. Dies erlaubt, die adressierbaren und direkt angeschlossenen Geräten zu verbinden. Das mit dem Modul integrierte Netzteil gewährleistet Stromversorgung der Komponenten des Alarmsystems.

- unabhängiger Bus für adressierbare Melder
- Möglichkeit der Erweiterung der Zentrale maximal um 48 Linien
- Schaltnetzteil

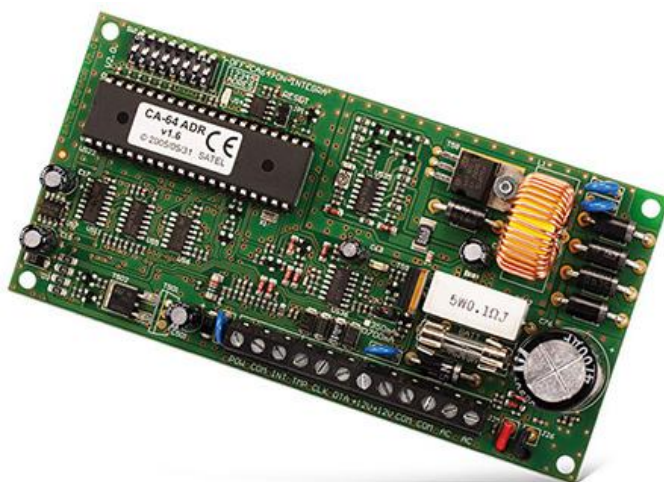

### TECHNISCHE DATEN

|  |                          |
|--|--------------------------|
| Stromleistung des Netzteils                          | 2,2 A                    |
| Abmessungen der Elektronikplatine                    | 140 x 68 mm              |
| Gewicht  | 125 g                    |
| Stromaufnahme aus dem Akku - maximal                 | 45 mA                    |
| Stromaufnahme aus dem Akku - im Standby-Modus        | 45 mA                    |
| Empfohlener Transformator                            | TR40VA (40 VA / 18 V AC) |
| Ausgangsspannungsbereich des Netzteils               | 9,5...13,8 V DC          |
| Spannung für Meldung der Akkustörung ( $\pm 10\%$ )  | 11 V                     |
| Spannung für Trennen des Akkus ( $\pm 10\%$ )        | 9,5 V                    |
| Akkuladestrom (schaltbar)                            | 350 / 700 mA             |
| Spannungsversorgung ( $\pm 10\%$ )                   | 18 V AC, 50-60 Hz        |
| Stromaufnahme aus dem Transformator im Standby-Modus | 115 mA                   |
| Max. Stromaufnahme aus dem Transformator             | 115 mA                   |
| Belastbarkeit des Ausgangs POW                       | 1,5 A                    |
| Anzahl bedienter adressierbarer Melder               | 48                       |